

SÉPARATEURS DE GRAISSES ET DE FÉCULES

DÉBOURBEUR V100 - TAILLE 8 À 20

POSE ENTERRÉE (AVEC OU/SANS NAPPE) OU HORS SOL (SUR DEVIS)

HAUTEUR DE REMBLAI MAXIMALE DE 500 MM


POLYESTER (PRV)

6635

1 Définition technique

Un séparateur combiné de graisses et de féculés est un appareil destiné à séparer et à stocker les matières solides, les graisses et les huiles d'origine animale et végétale contenues dans les eaux ménagères et à retenir les déchets d'épluchage. Un système de pulvérisation des mousses d'amidon est installé au-dessus de l'arrivée des effluents en provenance de l'éplucheuse de pommes de terre. La commande du système de pulvérisation doit être pilotée par l'éplucheuse. L'appareil, en standard, est équipé d'une amorce de trou d'homme de Ø 750 et d'un couvercle à visser Ø 600. Sur ce couvercle peuvent être montées des rehausse à visser hauteur 250 mm (option RH602).

Une zone débourbeur V100 est intégrée dans chaque appareil. Nos appareils sont conformes à la norme NF EN 1825-1 et bénéficient du marquage CE. La capacité de rétention des graisses est de 40 litres par l/s.

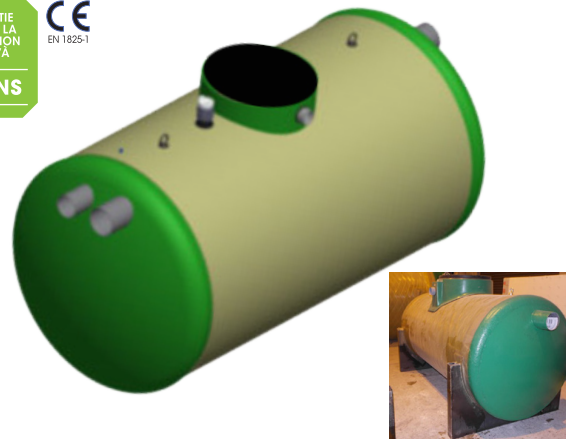

2 Utilisation

Concernant les petites collectivités et les installations professionnelles, cuisines collectives, restaurants, l'obligation de poser des séparateurs de graisses résulte du règlement sanitaire départemental type et du code de la santé publique. **Pour les industries agro-alimentaires,** il est indispensable de transmettre le CCTP d'un bureau d'études technique pour établir le dimensionnement d'un appareil adapté.

3 Installation

IMPORTANT : En cas de pose hors-sol, le local doit être équipé d'un système de récupération et d'évacuation des eaux, pour éviter toute inondation en cas de débordement - Se référer à notre site internet afin de consulter les documents en vigueur, notamment la notice de pose PHPRV-NC.


4 Entretien

L'entreprise de nettoyage doit vidanger l'appareil régulièrement, de 15 jours à 2 mois, en fonction de la quantité de matières solides et de graisses collectées.

IMPORTANT : Après chaque vidange totale, laver l'appareil et le remplir immédiatement d'eau claire.

5 Extraction à distance

L'extraction à distance DN80 est possible en commandant l'option OD3/1924. L'installateur doit fournir et mettre en place un tube d'aspiration en pvc pression à raccorder à la sortie de l'appareil et doit placer en bordure de rue le raccord pompier livré avec l'option.

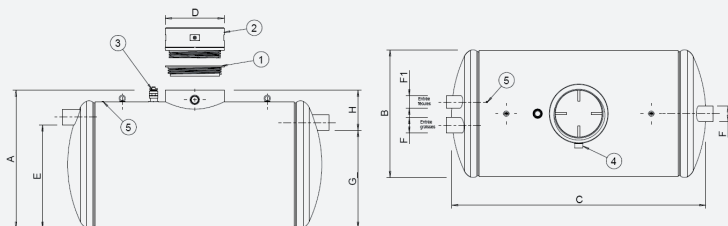

- 1 - Couvercle à visser Ø 600.
- 2 - Rehausse à visser (RH602), Ø 600, hauteur 250 mm. Option
- 3 - Extraction à distance DN80 (OD3/1924). Option
- 4 - Piquage F Ø 100 (passage fourreau si alarme)
- 5 - Raccord fileté 20x27 (3/4") pour buse pulvérisation

Entraxe entrée graisses/entrée féculés :
 - taille 8 et 10 = 250 mm
 - taille 12, 15 et 18 = 300 mm

Référence	Taille	A	Ø B	C	D	E	Ø F	Ø F1	G	H	Volume Débourbeur (l)	Volume Séparateur (l)	Nombre de trous d'homme	Nombre ceintures d'ancrage
SG3/6635/08	8	1582	1312	2738	750	1070	160	110	1000	582	811	1960	1	2
SG3/6635/10	10	1582	1312	3338	750	1070	160	110	1000	582	1010	2412	1	2
SG3/6635/12	12	1882	1612	2706	750	1330	200	160	1260	622	1228	2961	1	2
SG3/6635/15	15	1882	1612	3276	750	1330	200	160	1260	622	1523	3619	1	2
SG3/6635/18	18	1882	1612	3896	750	1330	200	160	1260	622	1843	4334	1	2
SG3/6635/20	20	1882	1612	4352	750	1330	200	160	2360	622	2000	4800	1	2

Options :

- RH602 Rehausse à visser Ø 600, hauteur 250 mm
- ANG2-3 Alarme de niveau pour séparateurs de graisses
- ANG2-3-N Alarme de niveau simplifiée pour séparateurs de graisses (1 sonde possible)
- SNB/SG Sonde de boues
- OD3/1924 Dispositif d'extraction à distance DN80
- CA3/6394/10T Ceinture d'ancrage à cliquer pour pose en nappe ou terrain hydromorphe.

Options supplémentaires pour pose en élévation:

- Berces en acier, largeur 1530mm pour la taille 8 et 10, largeur 1830mm pour la taille 12, 15, 18 et 20
- Peinture de protection aux UV, si pose en extérieur.